


Die Anlage muss seit 01.01.2012 blindleistungsfähig sein, d. h. die Wechselrichter müssen:  
 - bei Anlagen  $\leq 13,8$  kWp ca. 5 %  
 - bei Anlagen  $> 13,8$  kWp ca. 10 %  
 größer als die Modulleistung ausgelegt werden, um 100 % Wirkleistung erzeugen zu können.

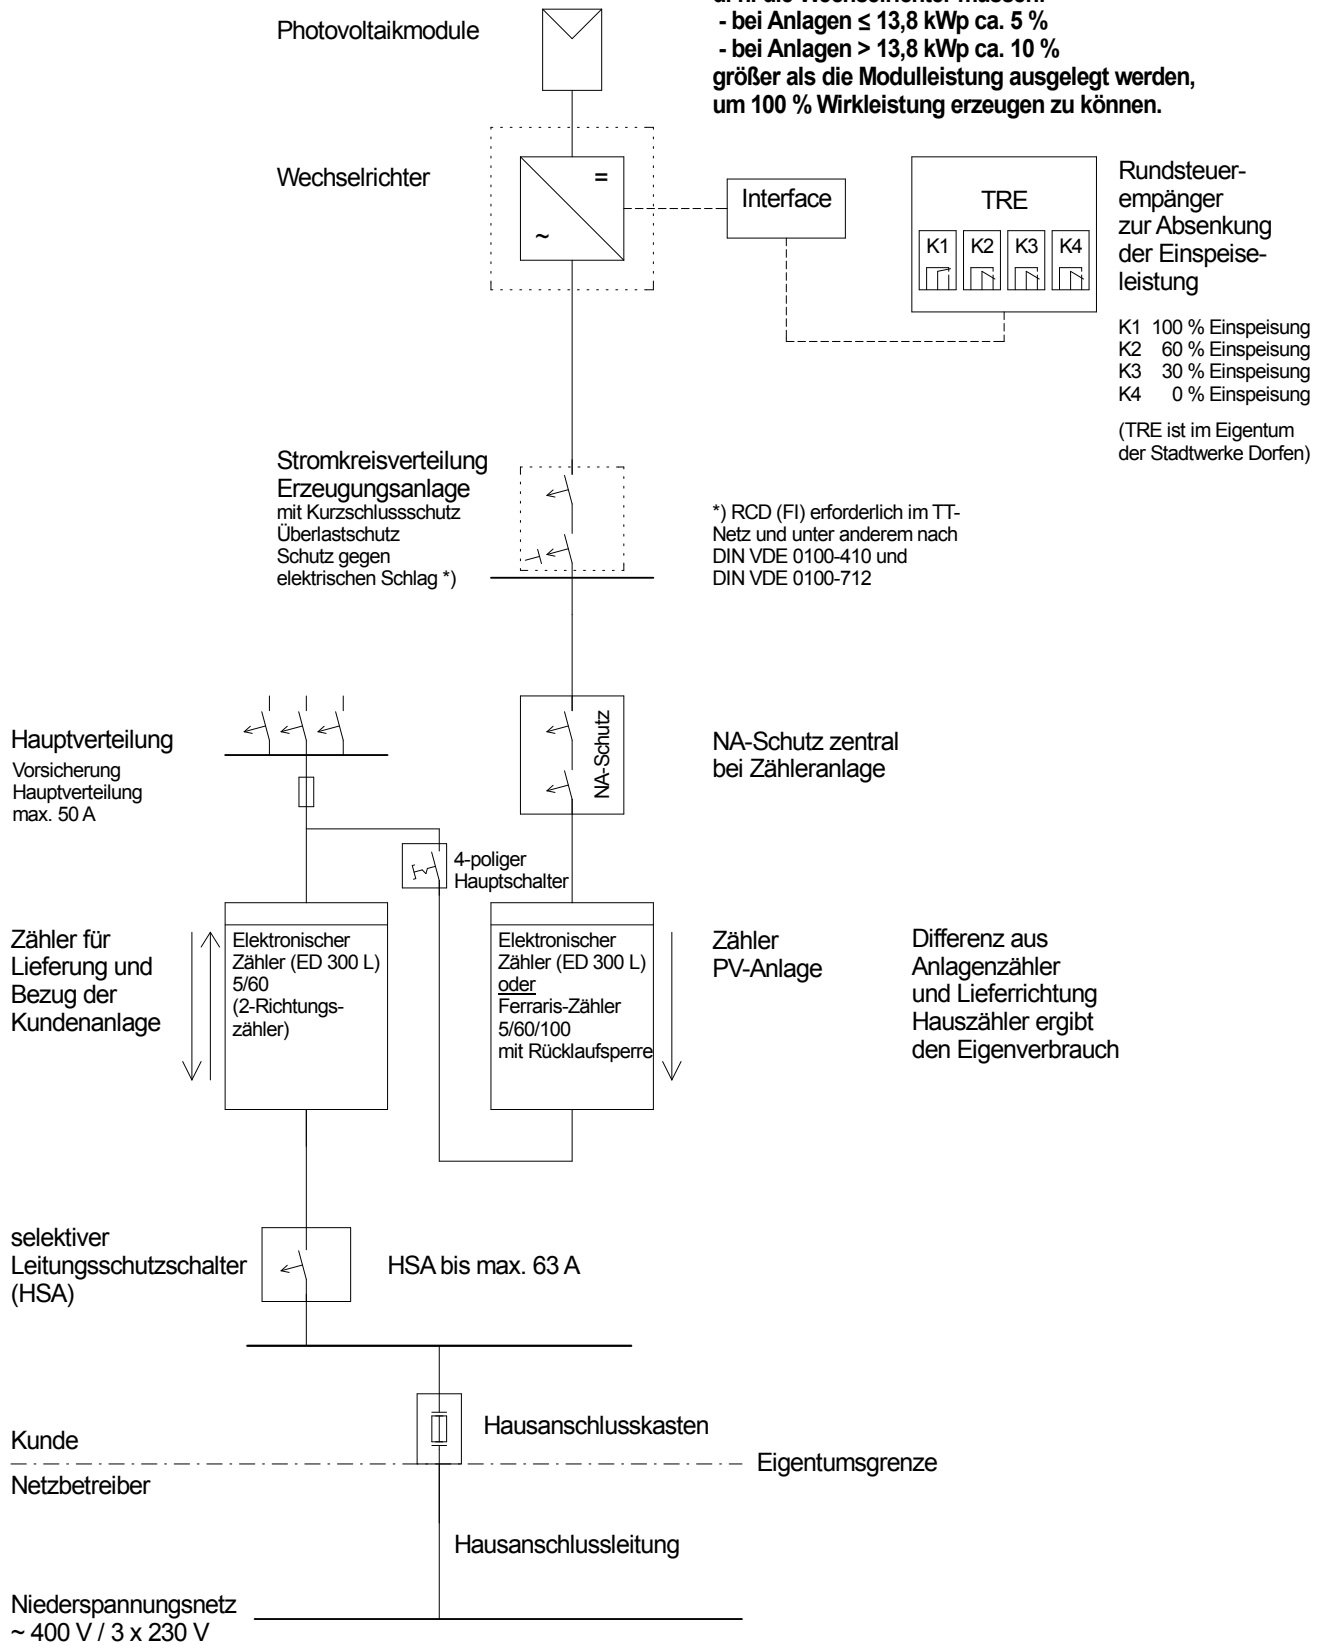

**PV04**

|        |            |
|--------|------------|
| Datum  | 02.02.2012 |
| Bearb. | Mangstl    |
| Abtlg. | Schema     |
| gepr.  |            |
| geänd. | 28.01.2013 |

Stadtwerke Dorfen GmbH  
 Haager Straße 31  
 84405 Dorfen

Tel. 08081-9317-0  
 info@stadtwerke-dorfen.de